


| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIF. QUADRO | [Q1] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

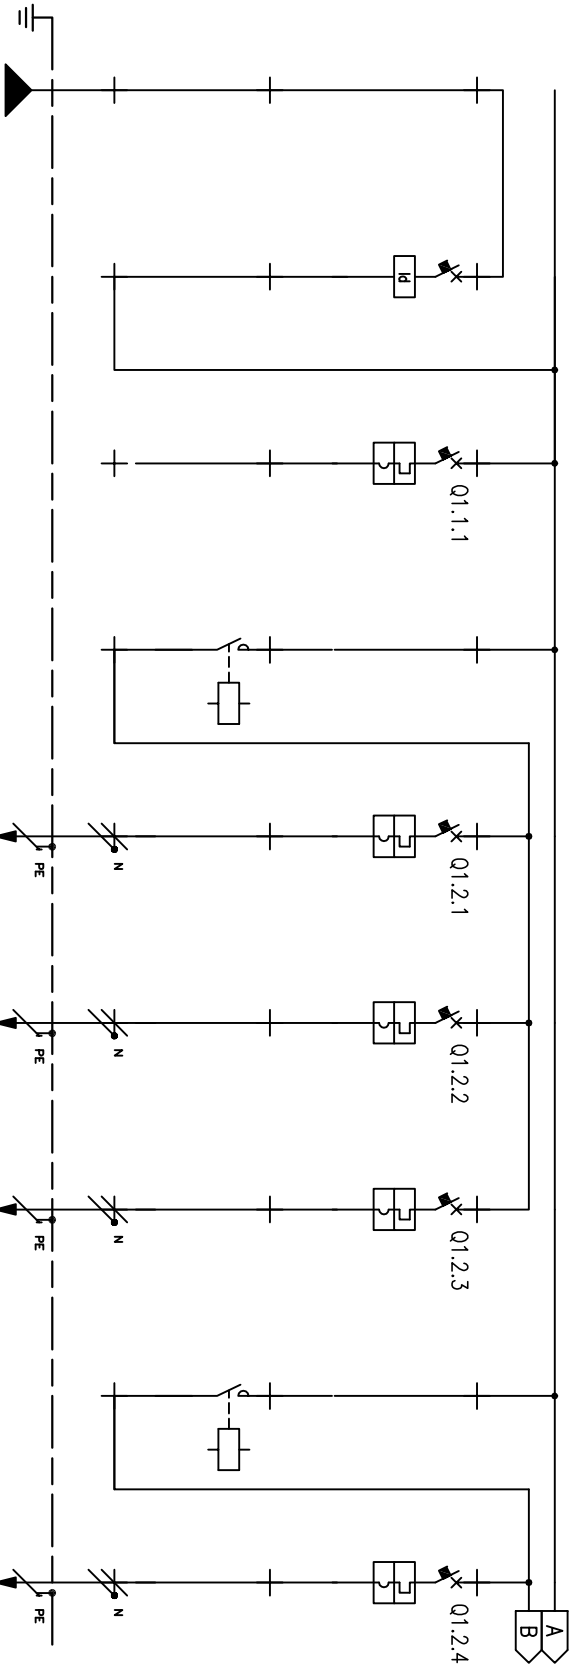

| NUMERAZIONE CIRCUITO | | DISTRIBUZIONE | | RSTINPE | | 1 | FFTN | 2 | RNPE | 3 | Accensione 1 | | 4 | RNPE | 5 | SNPE | 6 | TNPE | 7 | Accensione 2 | | 8 | RNPE |
|----------------------|--|---------------------|--|----------|--|------|------|---|------|---|--------------|--------|---|--------|---|--------|---|------|---|--------------|--|-------|------|
| DESCRIZIONE CIRCUITO | | | | Generale | | | | Ausiliari | | | | Fase 1 | | Fase 2 | | Fase 3 | | | | Fase 1 | | | |
| TIPO APPARECCHIO | | | | | | ID | | C60 N | | | | C60 N | | C60 N | | C60 N | | | | | | C60 N | |
| INTERRUTTORE | | Icu [kA] | | In [A] | | | | 20 | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | 10 | |
| | | N. POLI | | 4 | | 40 | | 2P | | 6 | | 1P | | 10 | | 1P | | 10 | | 1P | | 10 | |
| | | CURVA/SGANCIO | | | | | | C | | | | C | | C | | C | | C | | | | C | |
| | | I _r [A] | | tr [s] | | | | 6 | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | 10 | |
| | | I _{sd} [A] | | tsd [s] | | | | 60 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | |
| | | I _i [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I _g [A] | | tg [s] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFFERENZIALE | | TIPO | | CLASSE | | FFFN | | AC | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I _{dn} [A] | | tdn [ms] | | 0,5 | | I _{sd} I _{st} | | | | | | | | | | | | | | | |